


Начальнику
ОЧС Ерейментауского района
А.С. Доскенову

от администрации «Общеобразовательная школа
села Уленги отдела образования
по Ерейментаускому району управления образования
Акмолинской области»

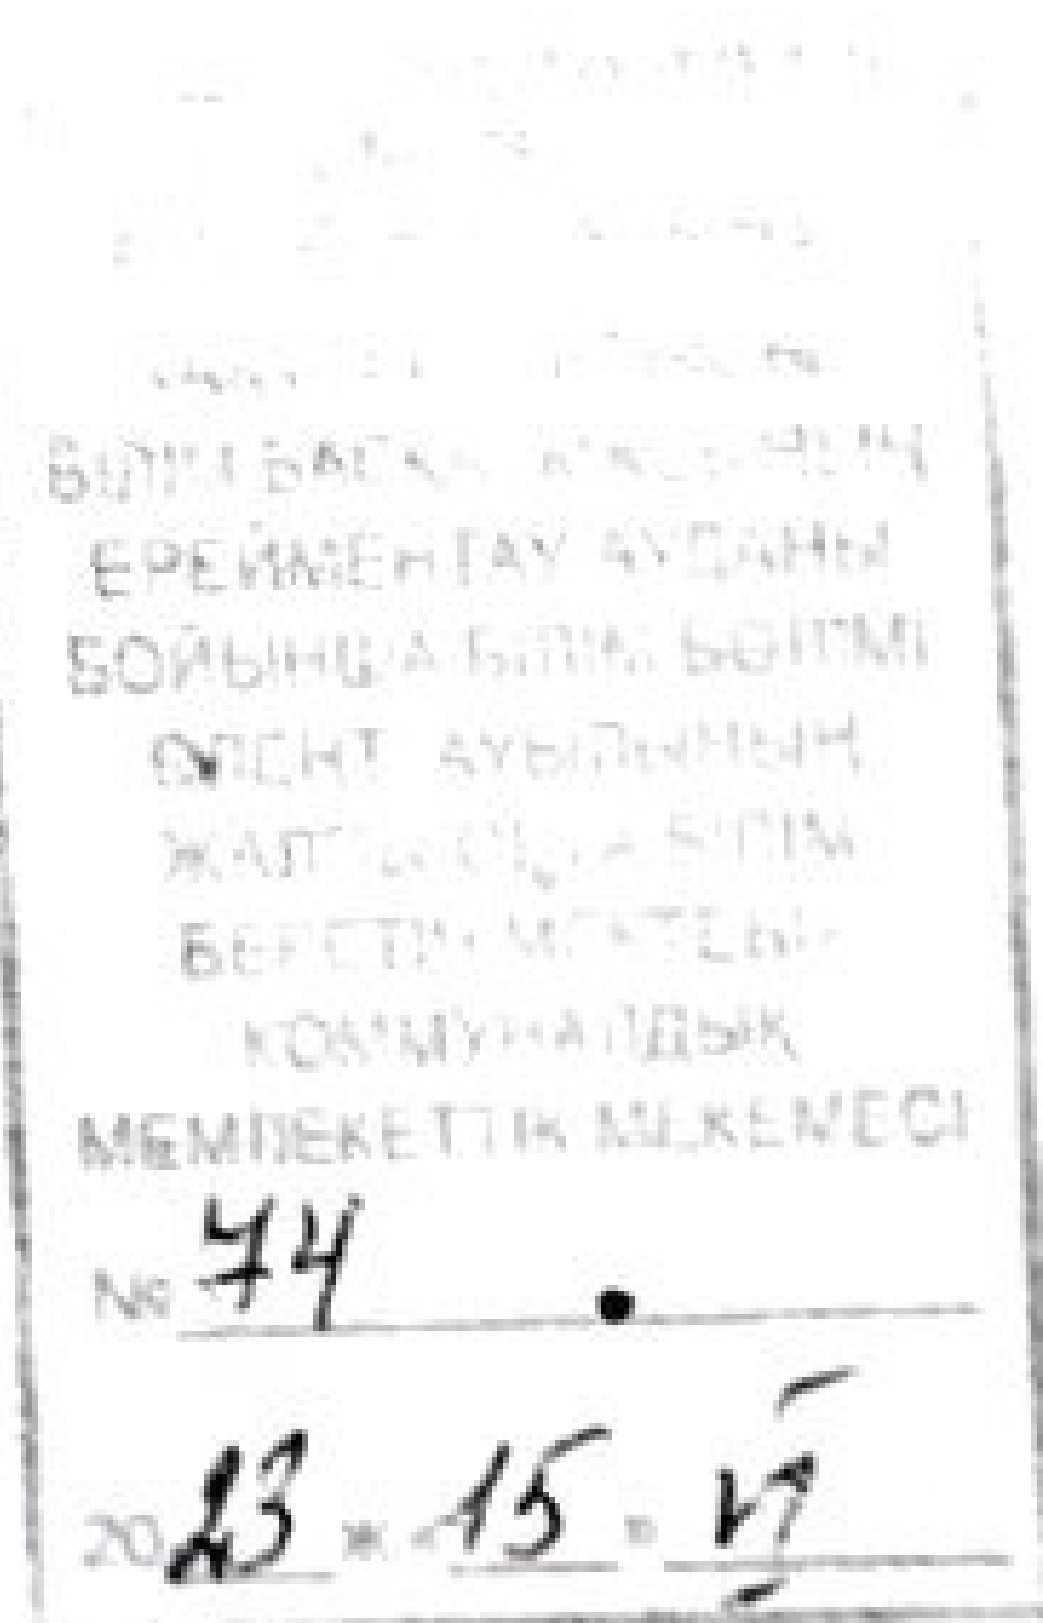

информация об устранении предписания

В исполнения предписания РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 22.05.2023г № 25 направляем Вам информацию об устранении нарушения выявленных в ходе проверки.

В целях устранения выявленных нарушений выполнено следующее:

- 1) установлен указатель размещения пожарного гидранта;
- 2) установлен световой знак пожарной безопасности «Выход» ;
- 3) получили невоспламеняемый линолеум, укладку линолеума будут производить после ремонта школы

К информации прилагается копия предписания и фото подтверждающие устранение нарушений.



Директор школы:

Жаниева Г.Т.

